



PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

M 1:10

1	ZVISLÁ STENA RYHY S PAŽENÍM
2	POTRUBIE DN25 PE
3	OBSYP SO ZHUTNENÍM PO 150 mm
4	ZÁSYP SO ZHUTNENÍM PO 200 mm, ŠD fr. 0-32mm/C ALEBO TROSKA
5	LŮŽKO - PREHODENÝ VÝKOPOK
6	VYHLÁDÁVACÍ VODIČ - IZOLOVANÝ MEDENÝ DRÔT Ø4mm
7	BIELA VÝSTRAŽNÁ FÓLIA ŠÍRKY 330mm

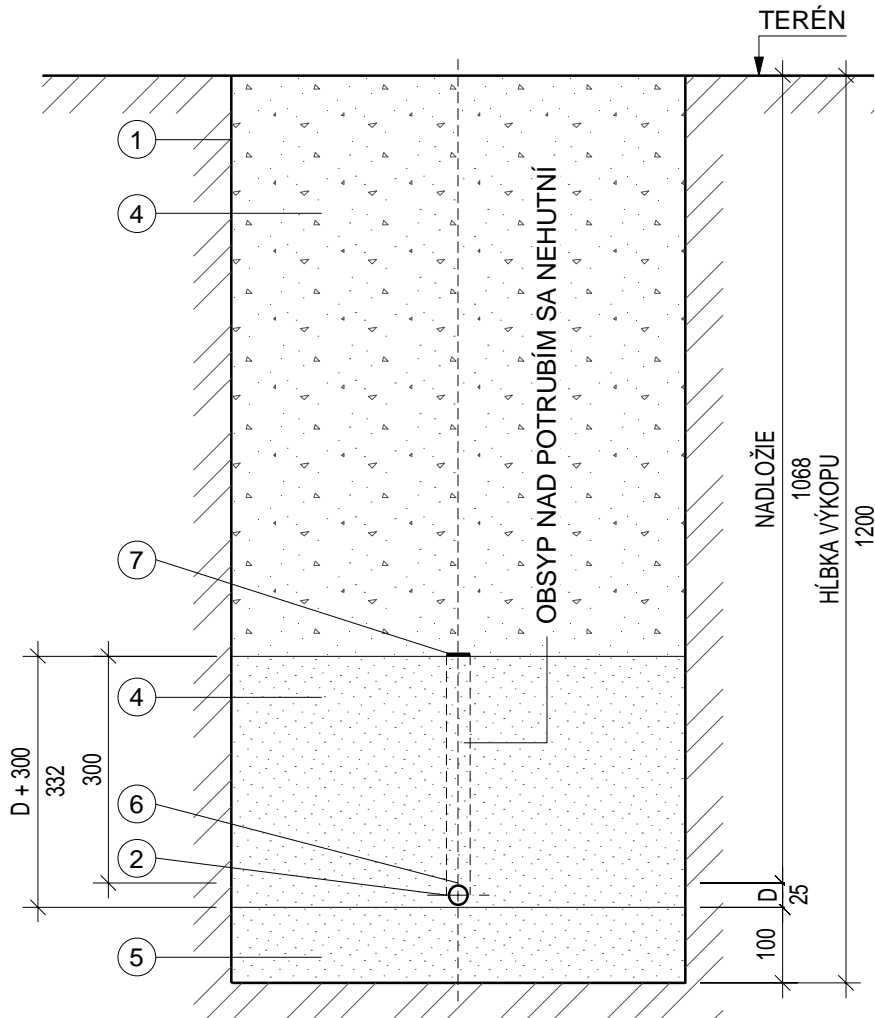

0,000 = 357,65 m.n.m.

Dřevostavby MC s.r.o. Veřovice 50, 742 73 Veřovice IČO: 034 36 420 DIČ: CZ034 36 420		ČÍSLO ZAKÁZKY	
VYPRACOVAL Ing. Roman Katler +420 602 594 540 projekce@drevostavby-mc.cz	KONTROLOVAL Ing. Martin Povala +420 602 594 640 projekce@drevostavby-mc.cz		
MÍSTO STAVBY Frýdlant nad Ostravicí kat. úz.: Frýdlant nad Ostravicí [635171] č. par. 977/1	INVESTOR TERMO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ s.r.o. Hamernická 233 739 11, Frýdlant nad Ostravicí	STUP. PD DSP + DPS	ČÁST D
PROJEKT SO 01 - SAUNA PRO VEŘEJNOST		DATUM 31.10.2024	Č. VÝKRESU D.02.04
DOKUMENT D.02.04 - PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		MEŘÍTKO 1: 10	