


# ULOŽENÍ POTRUBÍ - PE V OTEVŘENÉM VÝKOPU

POTRUBÍ PE S VNĚJŠÍM POTAHEM Z PP

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

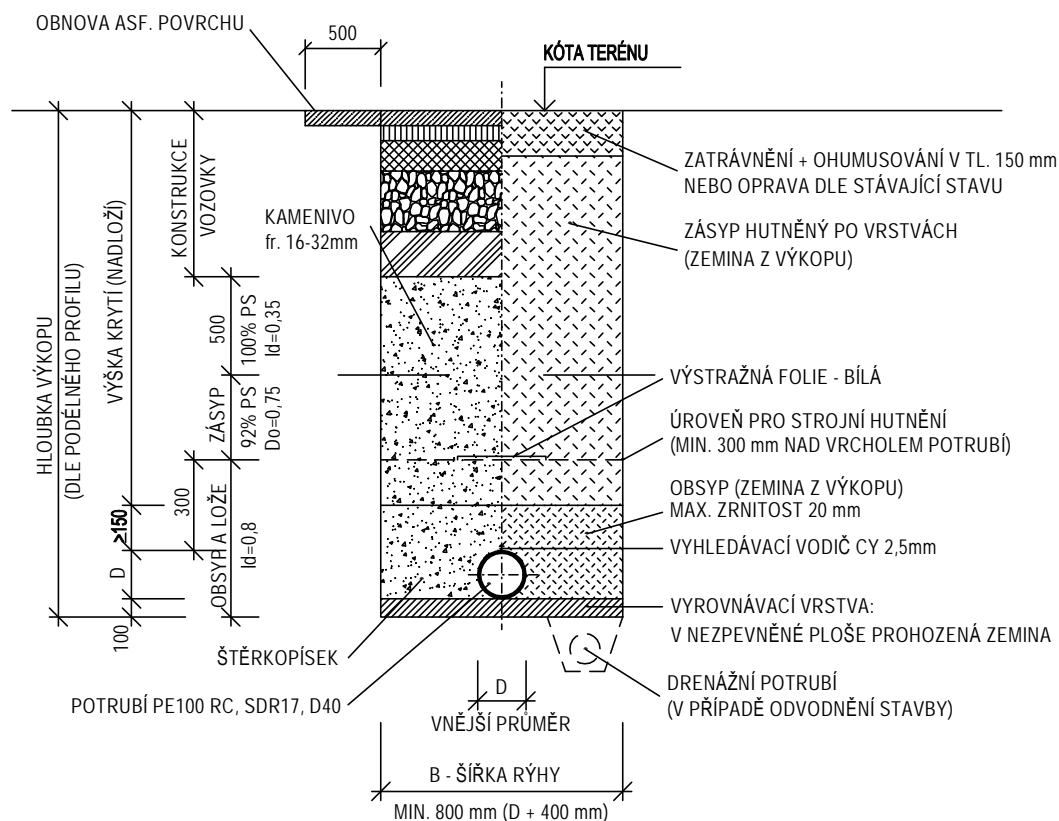

Revize	c	Datum		Podpis		Text		c
	b						b	
	a						a	

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.								
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		<div>TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz</div> <div><div>TŘINECKÁ PROJEKCE</div><div>TP</div><div>A.S.</div></div>		
Jastrzembski J.		Ing. Kozdrová G.		Ing. Kozdrová G.				
Objednatel		Obec Vělopolí				Datum		04/2025
Místo stavby		Park Vělopolí				Stupeň		DVZ
Úprava parku ve Vělopolí D4. Odvodnění						Měřítko		-
						Číslo zakázky		66806357
						Číslo seznamu		TP-S-114-25
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ TLAK. KANALIZACE						Archivní číslo		Poř. č. <b>8</b>
						TP-4-315-25		