



DETAIL ŘEŠENÍ OSAZENÍ SVĚTLÍKU

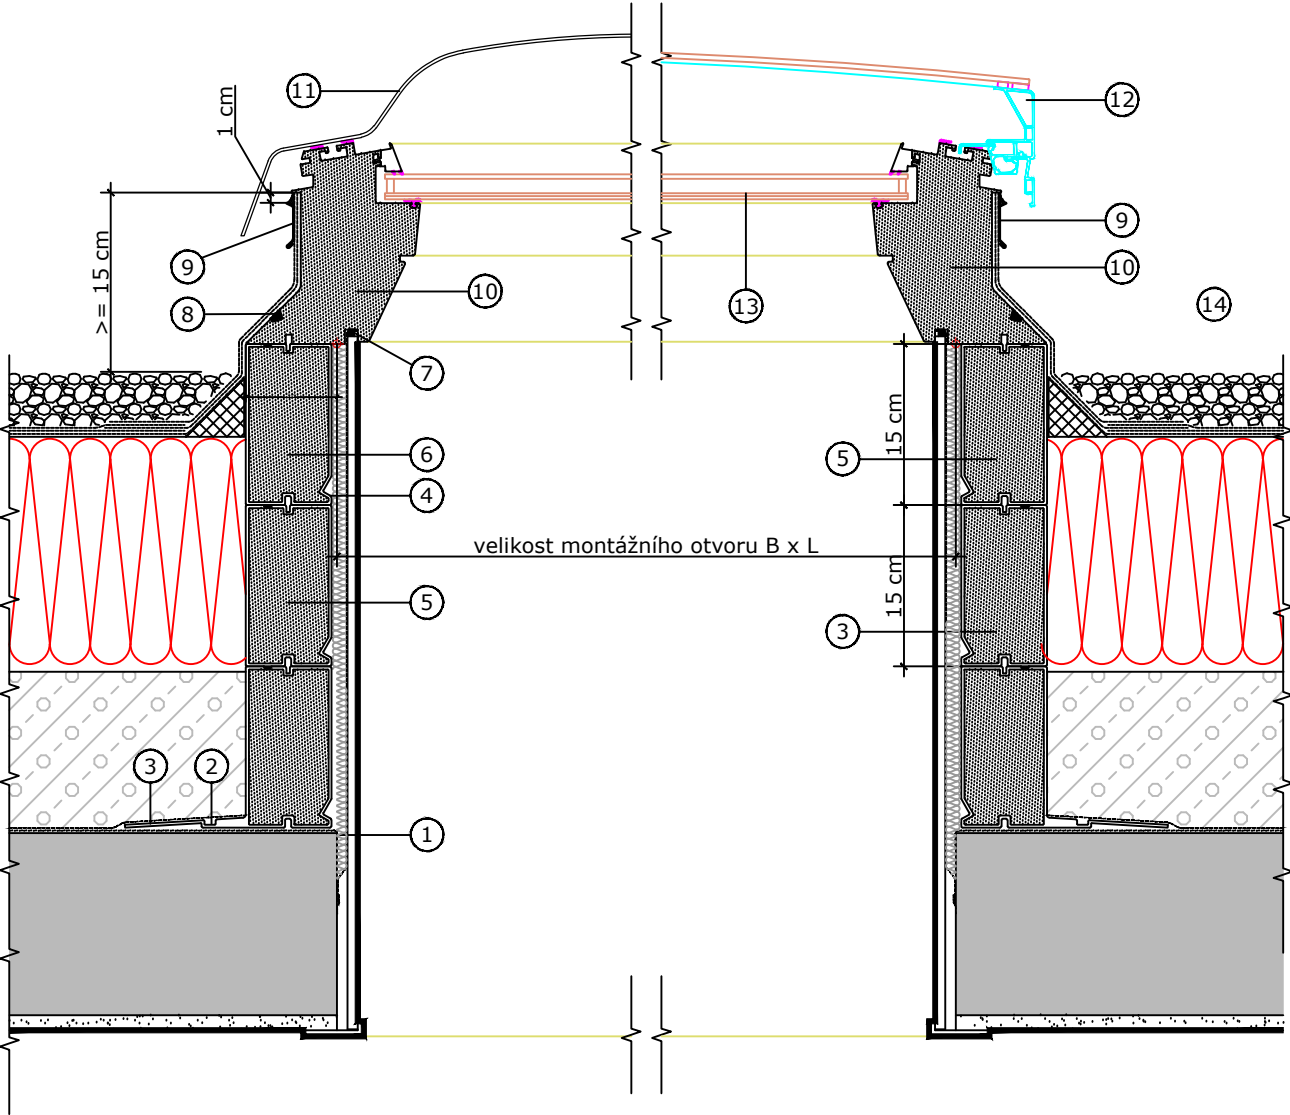

LEGENDA

- 1. Dovedení parozábrany ke zvedacímu profilu.
- 2. Drážka pro ukotvení zvedacího profilu ke konstrukci za pomoci přibalených šroubů.
- 3. Límec zvedacího profilu.
- 4. Sešroubování obou zvedacích profilů mezi sebou.
- 5. VELUX zvedací rám ZCE 0015 s přírubou, 15 cm
- 6. VELUX zvedací rám ZCE 1015 bez příruby, 15 cm (maximální sestava - 3 rámy nad sebe).
- 7. Systémová parozábrana VELUX je vytažena po obvodu zvedacích rámců až do drážky světlíku. V souladu s pokyny instalace dle návodu se provede parotěsné neprodyšné napojení. Mezery se vyplní dostatečným množstvím tepelné izolace. V místě obložení interieru se přivede SDK do drážky světlíku.
- 8. Kotvení světlíku šroubem s redukčním kroužkem. V místě montáže se aplikuje těsnění s konstrukčním silikonem.
- 9. Montážní sada krycích plechů ZZZ 210.
- 10. Neotevřavý světlík CFP.
- 11. Čírá nebo opálová kopule v pokykarbonátovém nebo akrylátovém provedení.
- 12. Zaoblené zasklení v bezrámové provedení pro snadný odvod vody, 6 mm tvrzeného skla proti poškrábání.
- 13. Zasklení nízkoenergetickým dvojsklem.
- 14. Povolný sklon střechy: 0° až 15°.

DETAIL - STŘEŠNÍ VPUSŤ PLOCHÉ STŘECHY

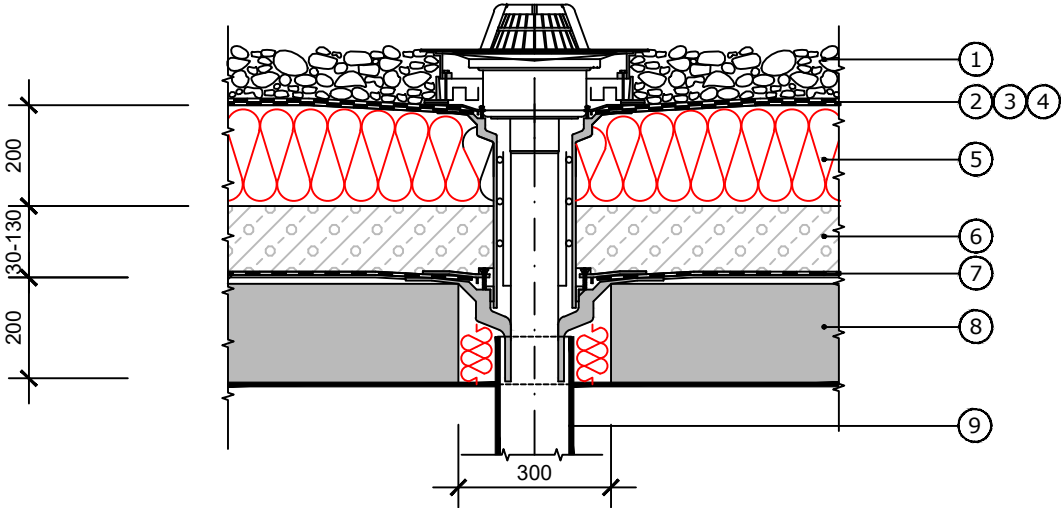


LEGENDA

- ① NÁSYP PRANÉHO KAMENIVA FRAKCE 16/32 MM TL. 75 MM
- ② OCHRANNÁ TEXTILIE PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN. 300 gr/m2
- ③ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE VHODNÁ K PŘITÍŽENÍ (ATEST FLL) MIN. TL. 1.5 MM
- ④ SEPARAČNÍ TEXTILIE PLOŠNÉ HMOTNOSTI MIN. 300 gr/m2
- ⑤ TEPELNÁ IZOLACE TL. 200 MM VE SPÁDU MIN 1 % TL. 200 MM
- ⑥ LEHČENÝ BETON TL. 30-130 MM VE SPÁDU
- ⑦ SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁST TL. 4,0 MM PLNOPLOŠNĚ NATAVENÝ SE SKLENĚNOU NEBO KOMBINOVANOU VLOŽKOU
- ⑧ STROPNÍ DESKA TL. 200 MM - ŽELEZOBETON C 25/30, ČSN 206-1
- ⑨ VNITŘNÍ KANALIZACE SVISLÁ

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8	
Investor:		Obec Hnojník	
Akce:		Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník	
Objekt:		IO 03 ČOV IO 03.1 Objekt ČOV	
Název přílohy:		Detaily - světlík, střešní vpust	
Zakázkové číslo:	3317/DPS-2019	Číslo přílohy:	D.1.3.1-b.18
Archivní číslo:	3317_01	Měřítko:	1 : 15
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			