


# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

## PE 100 - 50 x 4,6 - DN 40 -SDR 11 - PN 10

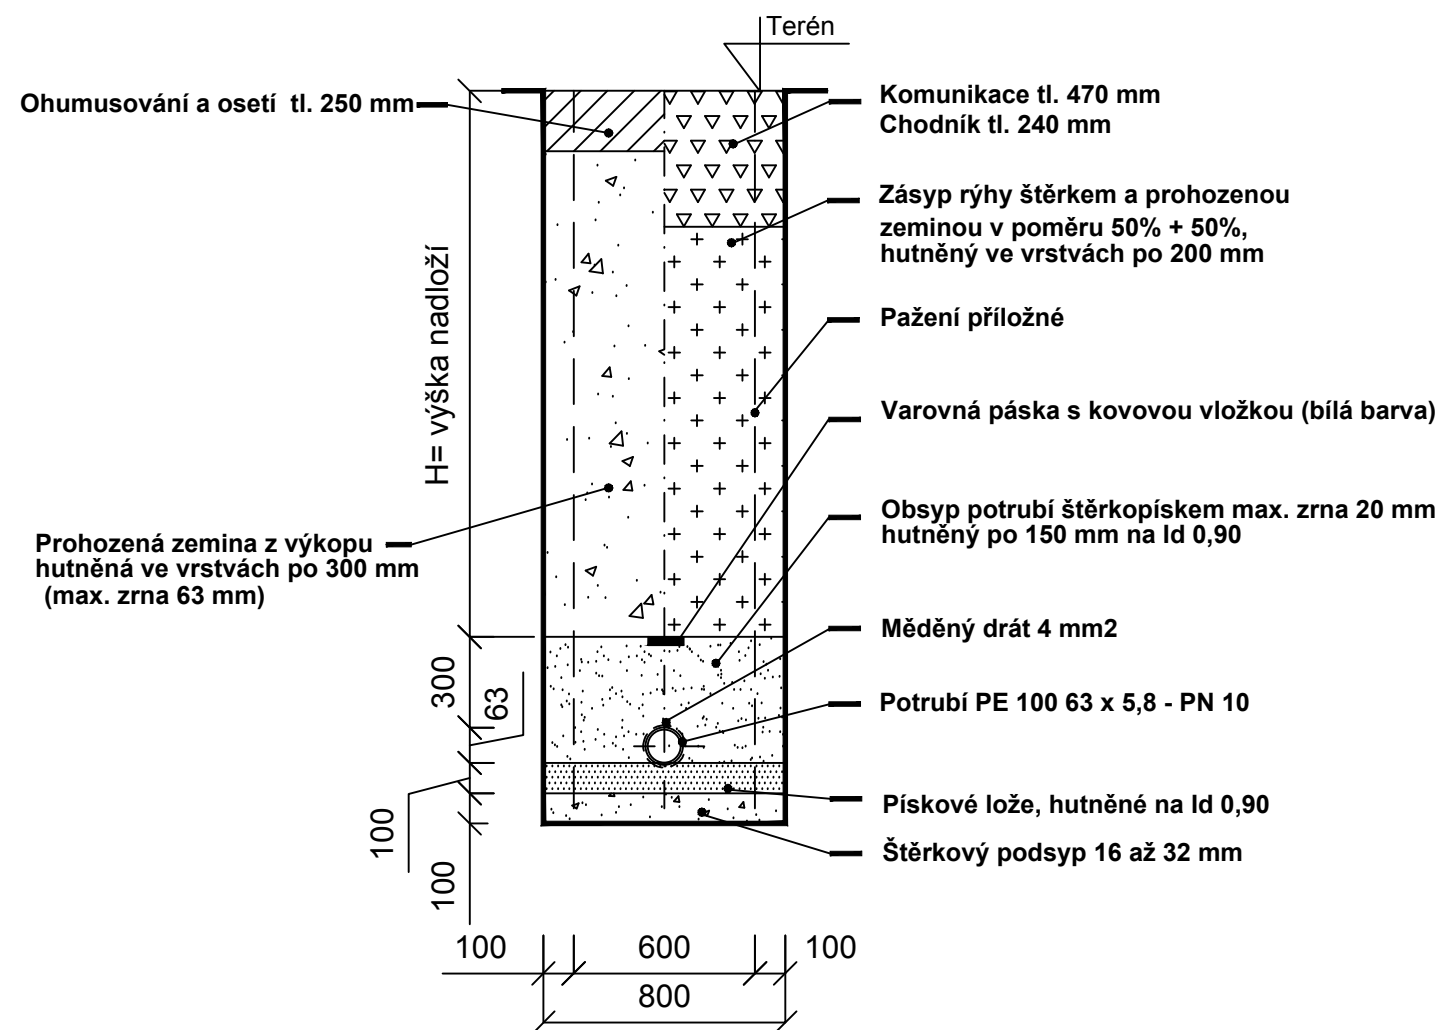

**Poznámka :** drenážní vrstva bude použita v případě, kde ustálená hladina podzemní vody bude nad niveletou potrubí.

**Podsypy, zásypy** budou hutněny dle rázového modulu (Mvd 1) - 30 MPa

### ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

### D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		<b>709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8</b> TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Objednatel:		Hlavní inženýr projektu:	
Obec Hnojník		Ing. Sergej Gorbunov	
Akce:		Zodp. projektant:	
Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník		Ing. Roman Kaleta	
Objekt:		Vypracoval:	
IO 03.3 Přípojka vody pro ČOV		Marcela Lapčíková	
Název přílohy:		Kontroloval:	
Vzorové uložení potrubí		Ing. Oldřich Kazda	
Zakázkové číslo:	3317/DPS-2019	Číslo přílohy:	D.1.3.3-b.4
Archivní číslo:	3317_01	Měřítko:	1 : 25
Stupeň:		Datum:	
DPS		11/2019	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			