LEGENDA

- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÝ KANALIZAČNÍ VÝTLAK
- PŘÍPOJKA VN PRO ČOV
- PŘÍPOJKA NN PRO ČOV, ČS
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
- PŘIVADĚČ OOV DN 500
- KATODOVÁ OCHRANA OOV PŘIVADĚČE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- VEDENÍ KABELOVÉ - OPTICKÝ KABEL
- VEDENÍ KABELOVÉ SDĚLOVACÍ - TELECOM
- KABEL TELEMATIKA
- V23 ARCHIVNÍ GEOLOGICKÉ VRTY

LEGENDA OBJEKTŮ

IO 03 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

IO 03.1 Objekt ČOV
IO 03.2 Propojovací potrubí
IO 03.2.1 Nátok splaškové kanalizace na ČOV
IO 03.2.2 Obtok ČOV
IO 03.2.3 Odtok vyčištěné vody z ČOV
IO 03.2.4 Přítok jednotné kanalizace na ČOV
IO 03.2.5 Odtok odlehčených vod z jednotné kanalizace
IO 03.2.6 Dešťová kanalizace
IO 03.2.7 Přípojka užitkové vody
IO 03.2.8 Odlehčení dešťových vod
IO 03.3 Přípojka vody pro ČOV
IO 03.4 Mechanické předčištění z jednotné kanalizace
IO 03.5 Úprava stávajícího rybníku
IO 03.6 Zpevněné plochy a obslužná komunikace
IO 03.7 Terenní a sadové úpravy
IO 03.8 Oplocení ČOV

PROVOZNÍ SOUBORY
PS 01 Strojně - technologická část
PS 02 Elektro část

souřadnice vrtu č.1 - 453821,721;1119617,8542
souřadnice vrtu č.2 - 453821,721;1119596,9292

VÝPIS MATERIÁLŮ:

IO 03.2.1 Nátok splaškové kanalizace na ČOV
PP-DN 300 - SN 10 -335 x 3,7- DÉLKA 2.45m
IO 03.2.2 Obtok ČOV
PP-DN 300 - SN 10 -335 x 3,7- DÉLKA 17.95m
IO 03.2.3 Odtok vyčištěné vody z ČOV
PP-DN 300 - SN 10 -335 x 3,7- DÉLKA 21.70m
PE 100 -DN 200- 225 x 20,50 SDR 11- DÉLKA 2.60m
IO 03.2.4 Přítok jednotné kanalizace na ČOV
PP-DN 600 - SN 10 - DÉLKA 18.80m
IO 03.2.5 Odtok odlehčených vod z jednotné kanalizace
PP-DN 600 - SN 10 - DÉLKA 11.20m
IO 03.2.6 Dešťová kanalizace
PVC -DN 150 - SN 8 160x4,7 - DÉLKA 44.55m
PVC -DN 100 - SN 8 110x3,2 - DÉLKA 8.60m
IO 03.2.7 Přípojka užitkové vody
PE 100 - DN 50 - 63 x 5,8 - PN 10 - DÉLKA 29.15m
Nerez DN 50 - 54 x 2,0 - PN 10- DÉLKA 3.20m
IO 03.2.8 Odlehčení dešťových vod
PP-DN 300 - SN 10 -335 x 3,7- DÉLKA 2.60m

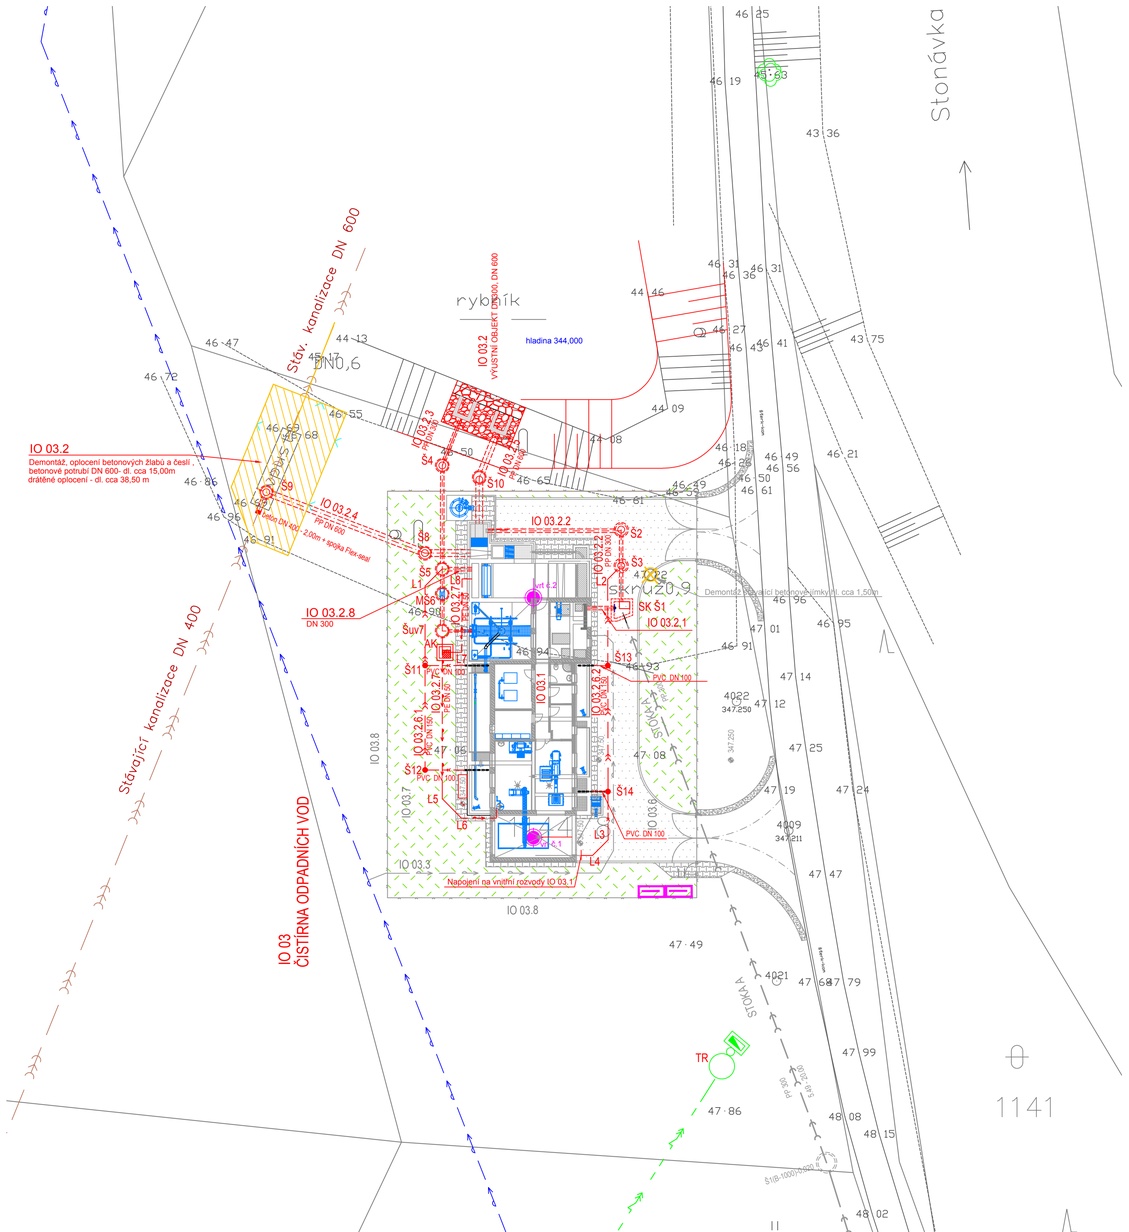

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

KONEKO®
709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL.(+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz

Investor: Obec Hnojník				Hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov	
Akce: Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník				Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta	
				Vypracoval: Marcela Lapčíková	
Objekt: IO 03.2 Propojovací potrubí		Název přílohy: Podrobná situace		Kontroloval: Ing. Oldřich Kazo	
Zakázkové číslo:	3317/DPS-2019	Číslo přílohy:	D.1.3.2-b.1	Stupeň:	Datum:
Archivní číslo:	3317_01	Měřítko:	1 : 250	DPS	11/2019

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM