


ULOŽENÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ
PE 100 RC, PN 10, 90×8,2 mm

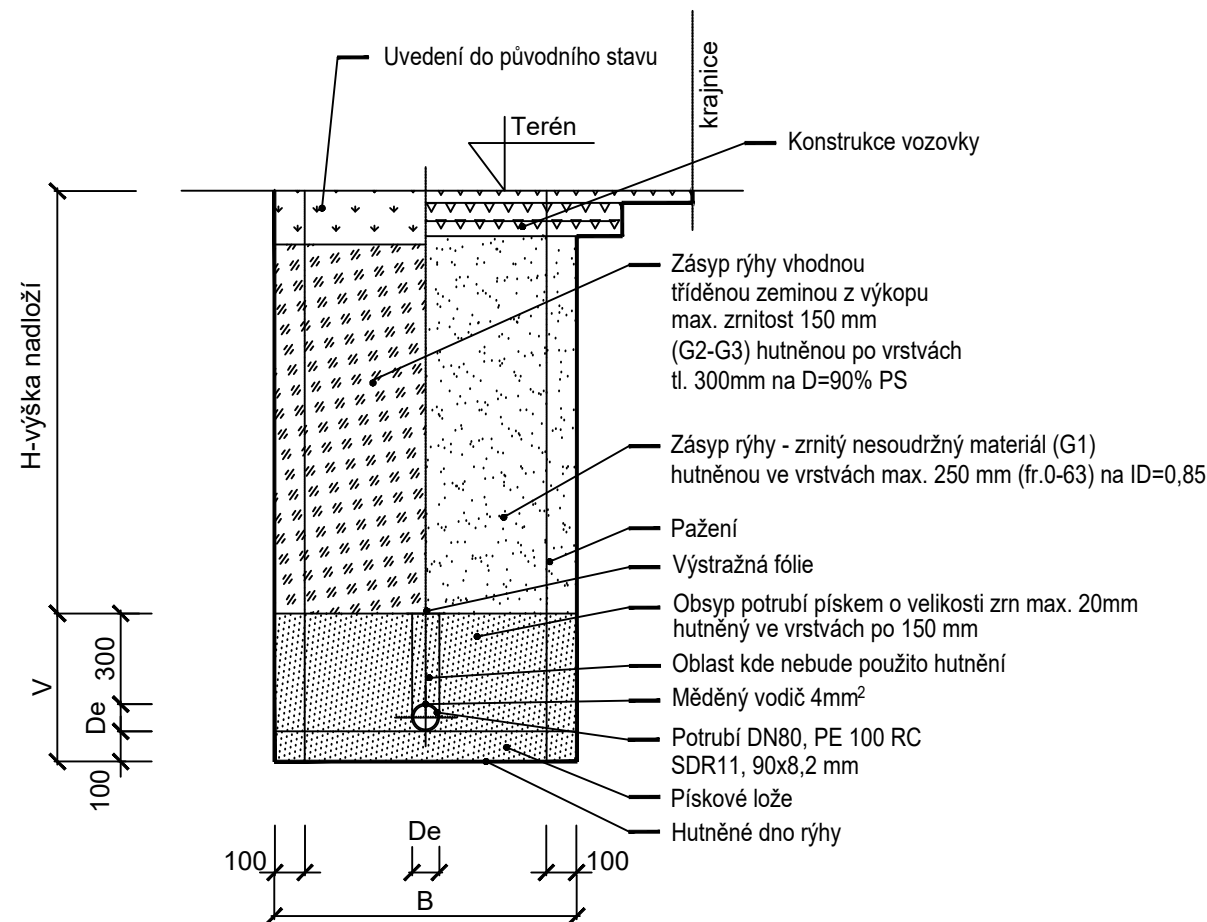

De	DN	B	V
90×8,2	80	800	490

SKLADBY KOMUNIKACÍ:
ASFALTOVÁ KOMUNIKACE II a III tř.

- ABS III - TL. 50 mm - NA CELOU ŠÍŘKU KOMUNIKACE
- PS A - SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 kg/m2-ČSN 736129
- OBALOVANÉ KAMENIVO OK I - TL. 80 mm
- PI EK - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1 kg/m2-ČSN 736129
- ŠTĚRK FR. 32/63 (ČISTÝ)
SE ZHUTNĚNÍM - TL. 560 mm
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA 690 mm

MÍSTNÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

- ABS III - TL. 50 mm
- PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM
- 10 cm ŠTĚRK (ŠTĚRKODRŤ)
- 15 cm MAKADAM
- ZÁSYP RÝHY NESEDAVÝM MATERIÁLEM

MÍSTNÍ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE

- MAKADAM S PROLITÍM ASFALTEM
+ POSYP KAMENIVEM 1,5 kg/m2
- ZÁSYP RÝHY NESEDAVÝM MATERIÁLEM

Poznámka : drenážní vrstva bude použita v případě, kde ustálená hladina podzemní vody bude nad niveletou potrubí.

Poznámka : v případě zbahněného dna rýhy a zvýšených přítoku podzemní vody do rýhy bude na dno uložena filtrační geotextílie gramáže 300g/m2, která bude vyvedena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody.

Poznámka : * při hloubce výkopu větší než 3,5 m bude tl. pažení 200 mm

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů



709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor : Obec Hnojník		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov	
Akce : Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník		Zodp. projektant : Ing. S. Gorbunov	
Objekt : IO 05 ČERPACÍ STANICE ČS2		Název přílohy : Vzorové příčné řezy uložení potrubí	
Zakázkové číslo :	3317/DPS-2019	Číslo přílohy :	D.1.5-b.5
Archivní číslo :	3317/01	Měřítko :	-
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM		Stupeň :	DPS
		Datum :	11/2019