





Projektant		Kontroloval		Zodp. projektant		Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Martin Štefek		Ing. Martin Štefek		Ing. Michal Klimša			
Investor	Obec Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava						
Místo stavby	Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava, parcel.č.1., k.ú.Stonava/755630/					Formát	...
Akce	OBECNÍ ÚŘAD č.p.730 STONAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY					Datum	02/2022
						Účel	DPS
						Č. zakázky	01.245
Část	D.1.4 Elektroinstalace – Instalace žaluzií					Měřítko	...
Obsah výkresu	ELEKTROINSTALACE					Číslo paré	Č. výkresu D.1.4—xxx




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha m ²	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.00	ZÁDVEŘÍ	5,80	KER.DLAŽBA	DŘ.OBKŁAD	ŠTUK. OMÍTKA
1.01	VSTUPNÍ HALA	29,50	TERACO	DŘ.OBKŁAD	SDK PODHLED
1.02	SCHODIŠTĚ	11,50	TERACO	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
1.03	WC+PŘEDSÍN	2x1,50	KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUK. OMÍTKA
1.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	26,10	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
1.05	KANCELÁŘ	14,30	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
1.06	KANCELÁŘ	19,50	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
1.07	KUCHYŇKA	6,60	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
1.08	ÚSTŘEDNA 02	15,08			
1.09	CHODBA	3,40	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
1.10	KANCELÁŘ ST.ÚŘAD	27,20	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
1.11	ARCHÍV	10,00	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
1.12	KANCELÁŘ-MATRIKA	15,10	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
1.13	WC+PŘEDSÍN	1,5+1,70	KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUK. OMÍTKA

LEGENDA


- STOUPACÍ VEDENÍ
- KABELOVÁ TRASA PÁTEŘNÍHO ROZVODU
- KABELOVÝ VÝVOD 230V REZ. 3m
- ŽALUZIOVÝ SPINAČ 3559-A88345 Č.1/0+1/0 S BLOKOVÁNÍM
- KRABICOVÁ ROZVODKA 68, 97 S WAGO SVORKAMI



Rozvodná soustava: 3+N+PE AC ~50Hz, 3*230V/400V, TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- odpojením od zdroje
- zemněním
- pospojováním
- proudovými chrániči
- případně další způsoby ochrany, předepsané výrobcí použitého el. zařízení

Projektant	Ing. Martin Štefek	Kontroloval	Ing. Martin Štefek	Zodp. projektant	Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Investor	Obec Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava						
Místo stavby	Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava, parcel.č.1., k.ú.Stonava/755630/					Formát	1*A2
Akce	OBE CNÍ ÚŘAD č.p.730 STONAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY					Datum	02/2022
						Účel	DPS
						Č. zakázky	01.245
						Měřítko	1:75
Část	D.1.4 Elektroinstalace – Instalace žaluzií					Číslo paré	Č. výkresu
Obsah výkresu	ROZVODY 1.NP						D.1.4–102




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Plocha m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	SCHODIŠTĚ	11,50	TERACO	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.02	CHODBA	12,50	TERACO	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED
2.03	CHODBA	5,40	TERACO	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED
2.04	WC+PŘEDSÍŇ	1,50+1,90	KER.DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUK. OMÍTKA
2.05	KUCHYŇKA	2,50	PVC	ŠTUK. OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUK. OMÍTKA
2.06	KANCELÁŘ	20,00	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
2.07	KANCELÁŘ	11,00	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
2.08	KANCELÁŘ	16,20	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
2.09	SÁL	54,80	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
2.10	STAROSTA	34,90	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHL.
2.11	KUCHYŇKA	7,50	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
2.12	KANCELÁŘ	18,00	KOBEREC	ŠTUK. OMÍTKA	MINERÁL PODHL.
2.13	SERVROVNA	3,00	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA

LEGENDA



-
- STOUPACÍ VEDENÍ
-
- KABELOVÁ TRASA PÁTERŇIHO ROZVODU
-
- KABELOVÝ VÝVOD 230V REZ. 3m, CYKY–J 5*1,5
-
- ŽALUZIOVÝ SPINAČ 3559–A88345 Č.1/0+1/0 S BLOKOVÁNÍM
-
- KRABICOVÁ ROZVODKA 68, 97 S WAGO SVORKAMI



Rozvodná soustava: 3+N+PE AC ~50Hz, 3*230V/400V, TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:

- odpojením od zdroje
- zemněním
- pospojováním
- proudovými chrániči
- případně další způsoby ochrany, předepsané výrobcí použitého el. zařízení

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tránovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Ing. Martin Štefek	Ing. Martin Štefek	Ing. Michal Klimša		
Investor	Obec Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava			
Místo stavby	Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava, parcel.č.1., k.ú.Stonava/755630/		Formát	1*A2
Akce	OBECNÍ ÚŘAD č.p.730 STONAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY		Datum	02/2022
			Účel	DPS
			Č. zakázky	01.245
Část	D.1.4 Elektroinstalace – Instalace žaluzií		Měřítko	1:75
Obsah výkresu	ROZVODY 2.NP		Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.4–103

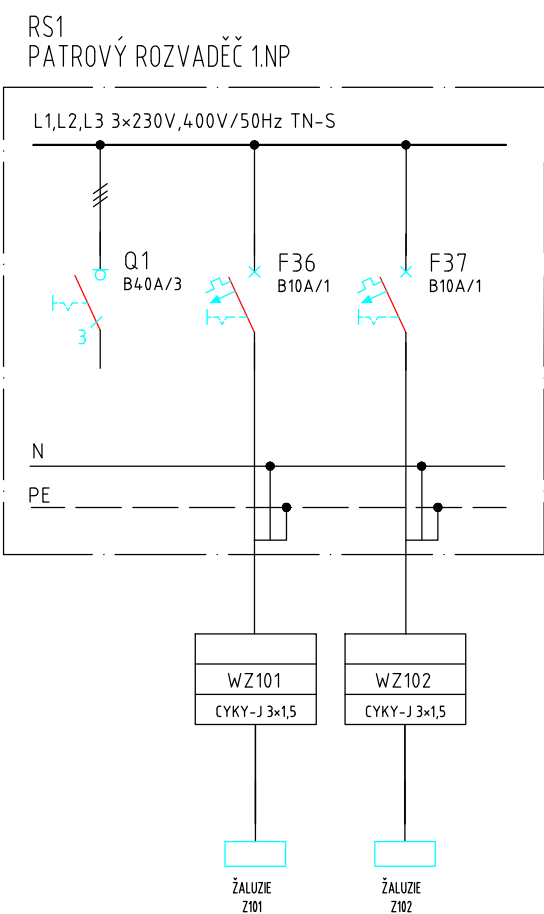

Rozvodná soustava: 3+N+PE AC ~50Hz, 3*230V/400V, TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- odpojením od zdroje
- zemněním
- pospojováním
- proudovými chrániči
- případně další způsoby ochrany, předepsané výrobcí použitého el. zařízení

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Ing. Martin Štefek	Ing. Martin Štefek	Ing. Michal Klimša		
Investor Obec Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava			Formát	2*A4
Místo stavby Stonava, č. p. 730, 73534 Stonava, parcel.č.1., k.ú.Stonava/755630/			Datum	02/2022
Akce OBECNÍ ÚŘAD č.p.730 STONAVA ENERGETICKÉ ÚSPORY			Účel	DPS
			Č. zakázky	01.245
			Měřítko	...
Část D.1.4 Elektroinstalace – Instalace žaluzií			Číslo paré	Č. výkresu
Obsah výkresu SCHÉMA NAPÁJENÍ				D.1.4-104