


ŘEŠENÁ ČÁST

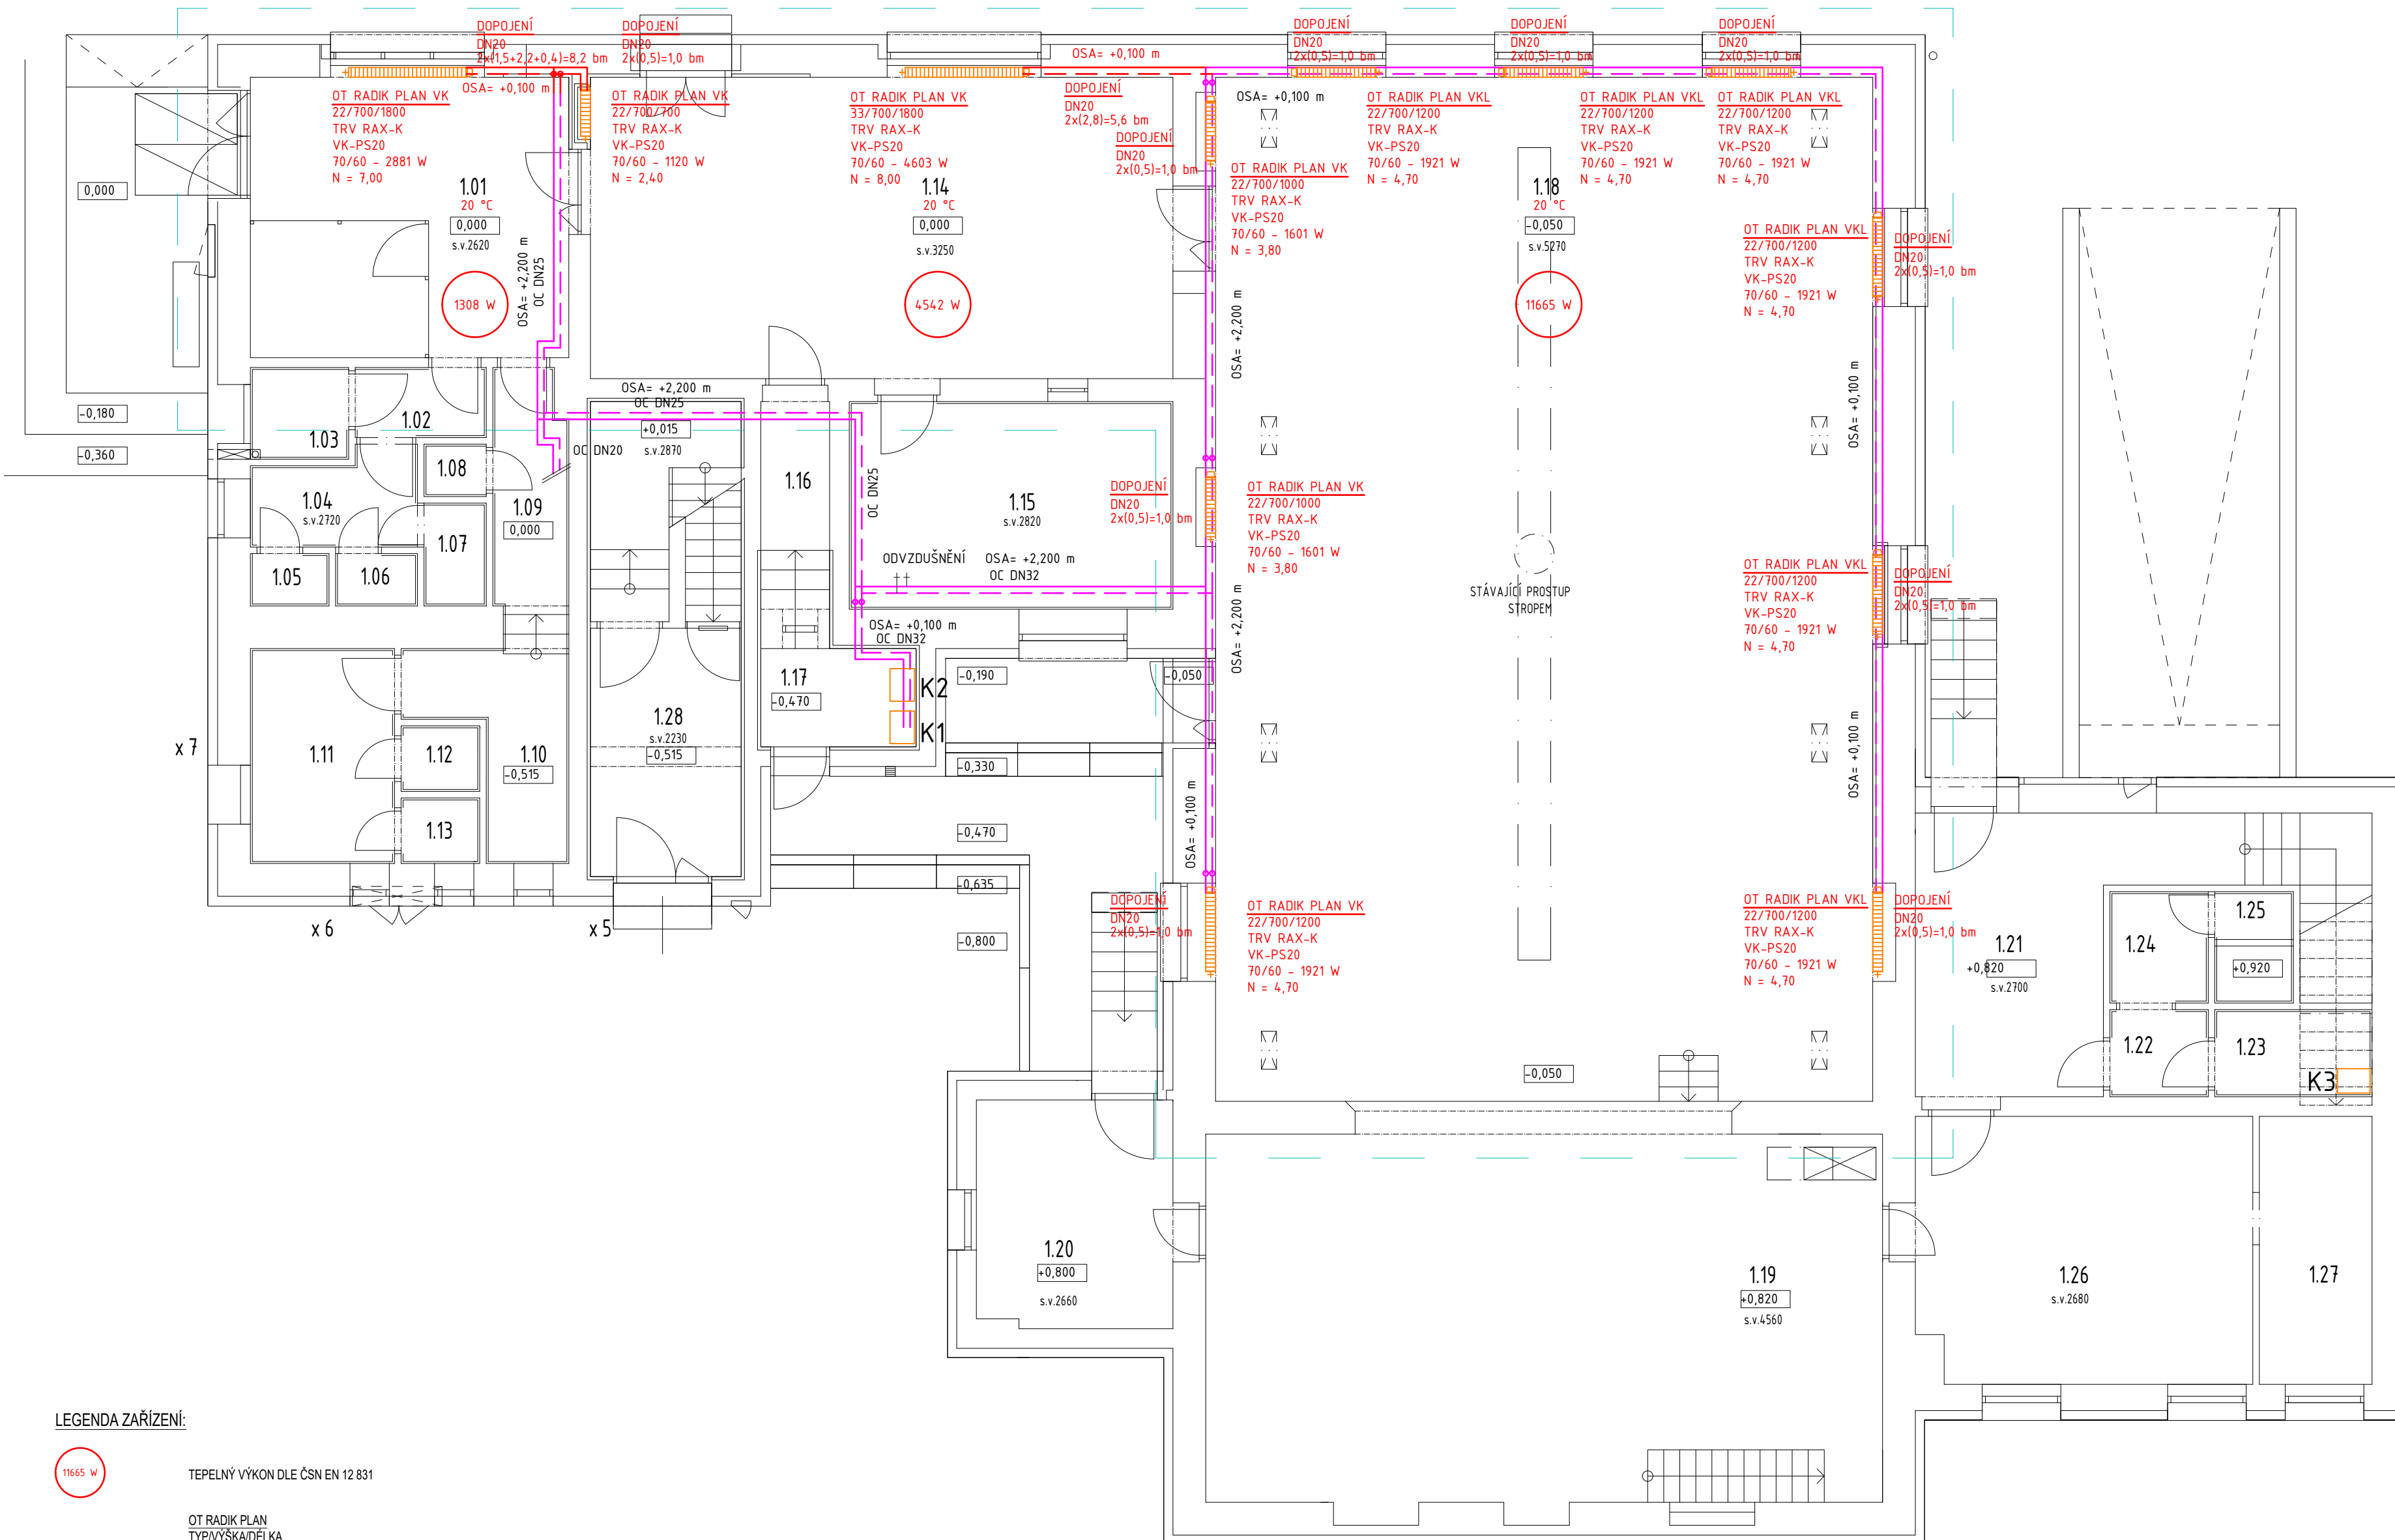

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

11665 W TEPELNÝ VÝKON DLE ČSN EN 12 831

OT RADIK PLAN
TYP/VÝŠKA/DĚLKA
TERMOSTATICKÁ HLAVICE
ŠROUBENÍ
TEPLOTNÍ SPÁD - VÝKON
NASTAVENÍ

K1, K2, K3 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ ATMOSFERICKÝ KOTEL
THERMONA THERM 28 LXZE.A VÝKON 12-28 KW
SPOTŘEBA 1,4 - 3,25 M3/HOD - ZP

LEGENDA ČAR:

OZN.	NAZEV - MATERIÁL
— — — — —	PRÍVOD - OC - 70 °C - STÁVAJÍCÍ
— — — — —	VRAT - OC - 60 °C - STÁVAJÍCÍ
— — — — —	PRÍVOD - Cu - 70 °C - NÁVRH
— — — — —	VRAT - Cu - 60 °C - NÁVRH
— — — — —	PRÍVOD - OC - DEMONTÁŽ
— — — — —	VRAT - OC - DEMONTÁŽ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	VSTUPNÍ HALA, ŠATNA	20,80
1.02	PŘEDSÍN WC ŽENY	2,14
1.03	HYGIENICKÁ KABINA	2,10
1.04	PŘEDSÍN WC ŽENY	3,48
1.05	WC KABINA ŽENY I	0,96
1.06	WC KABINA ŽENY II	1,00
1.07	WC KABINA ŽENY III	1,49
1.08	ÚKLID	0,76
1.09	PŘEDSÍN WC MUŽI	4,70
1.10	PŘEDSÍN WC MUŽI	5,54
1.11	WC PISOÁRY	7,22
1.12	WC KABINA MUŽI I	1,20
1.13	WC KABINA MUŽI II	1,20
1.14	JÍDELNA, VÝČEP	40,89
1.15	PŘÍPRAVNA JÍDEL	15,67
1.16	CHODBA	3,96
1.17	SKLAD	3,56
1.18	SÁL	156,77
1.19	JEVIŠTĚ	58,05
1.20	TERASA	10,37
1.21	VSTUPNÍ HALA	14,80
1.22	WC	1,99
1.23	PŘEDSÍN	3,91
1.24	SPRCHA PŘEDSÍN	2,55
1.25	SPRCHA	2,04
1.26	KANCELÁŘ I	20,73
1.27	KANCELÁŘ II	7,03
1.28	BYT - VSTUP, SCHODIŠTĚ	16,68

PROJEKT:		REVITALIZACE BUDOVY SPOLEČENSKÝ DŮM HODSLAVICE č. 4		k. ú. HODSLAVICE p.č. 160			
INVESTOR: OBEC HODSLAVICE		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. MILAN CHLÁPEK		ZPRACOVAL: BC. RADEK HLADKÝ			
Zastoupena starostkou obce Mgr. Pavla Adamová		Číslo autorizace 018992 Bratří Hlaviců 76, Vsetín, 755 01		Dolní Jasenka 772, Vsetín 75501 tel.: +420 605 414 043, prace@hlady-projekt.cz			
STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS				DATUM: 08.03.2022		REVIZE: -	
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		OBJEKT: D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ		FORMÁT: A2 (594x420mm)		MĚŘÍTKO: 1:75	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NÁVRŽENÝ STAV				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1_02		ČÍSLO PÁRE:	