

Úprava parku ve Vělopolí
D. Dokumentace objektů
D3. Elektro část

Návrh rozváděče RS1 (Altán)


Objednatel:	Obecní úřad Vělopolí
Místo stavby:	Vělopolí - Obecní park
Datum:	04/2025
Stupeň:	DPS
Zakázka číslo:	66806357
Číslo seznamu:	TP-S-101-25
Archivní číslo dokumentu:	TP-4-265-25
Pořadové číslo v seznamu:	03


Zpracoval:	Pavlína Chmielová
Kontroloval:	Pavlína Chmielová
Schválil:	Ing. Ondřej Dragon

Obsah


Místo instalace	Zařízení	Strana	Popis stran	Číslo výkresu	Datum	Poznámka
+RS1		0	Návrh rozváděče RS1 (Altán)	TP-4-265-25	10.04.2025	
		1	Obsah dokumentace rozváděče		16.05.2025	
		2	Rozváděč RS1 (Altán) Přívod, vývody na zásuvkové skříně	TP-4-265-25	28.04.2025	
		3	Rozváděč RS1 (Altán) Vývody - 1f zásuvky, čerpadlo, regulace závlahy	TP-4-265-25	28.04.2025	
		4	Rozváděč RS1 (Altán) Světelné okruhy - část 1	TP-4-265-25	13.05.2025	
		5	Rozváděč RS1 (Altán) Ovládání osvětlení	TP-4-265-25	13.05.2025	
		6	Rozváděč RS1 (Altán) Uspořádání	TP-4-265-25	13.05.2025	


66806357


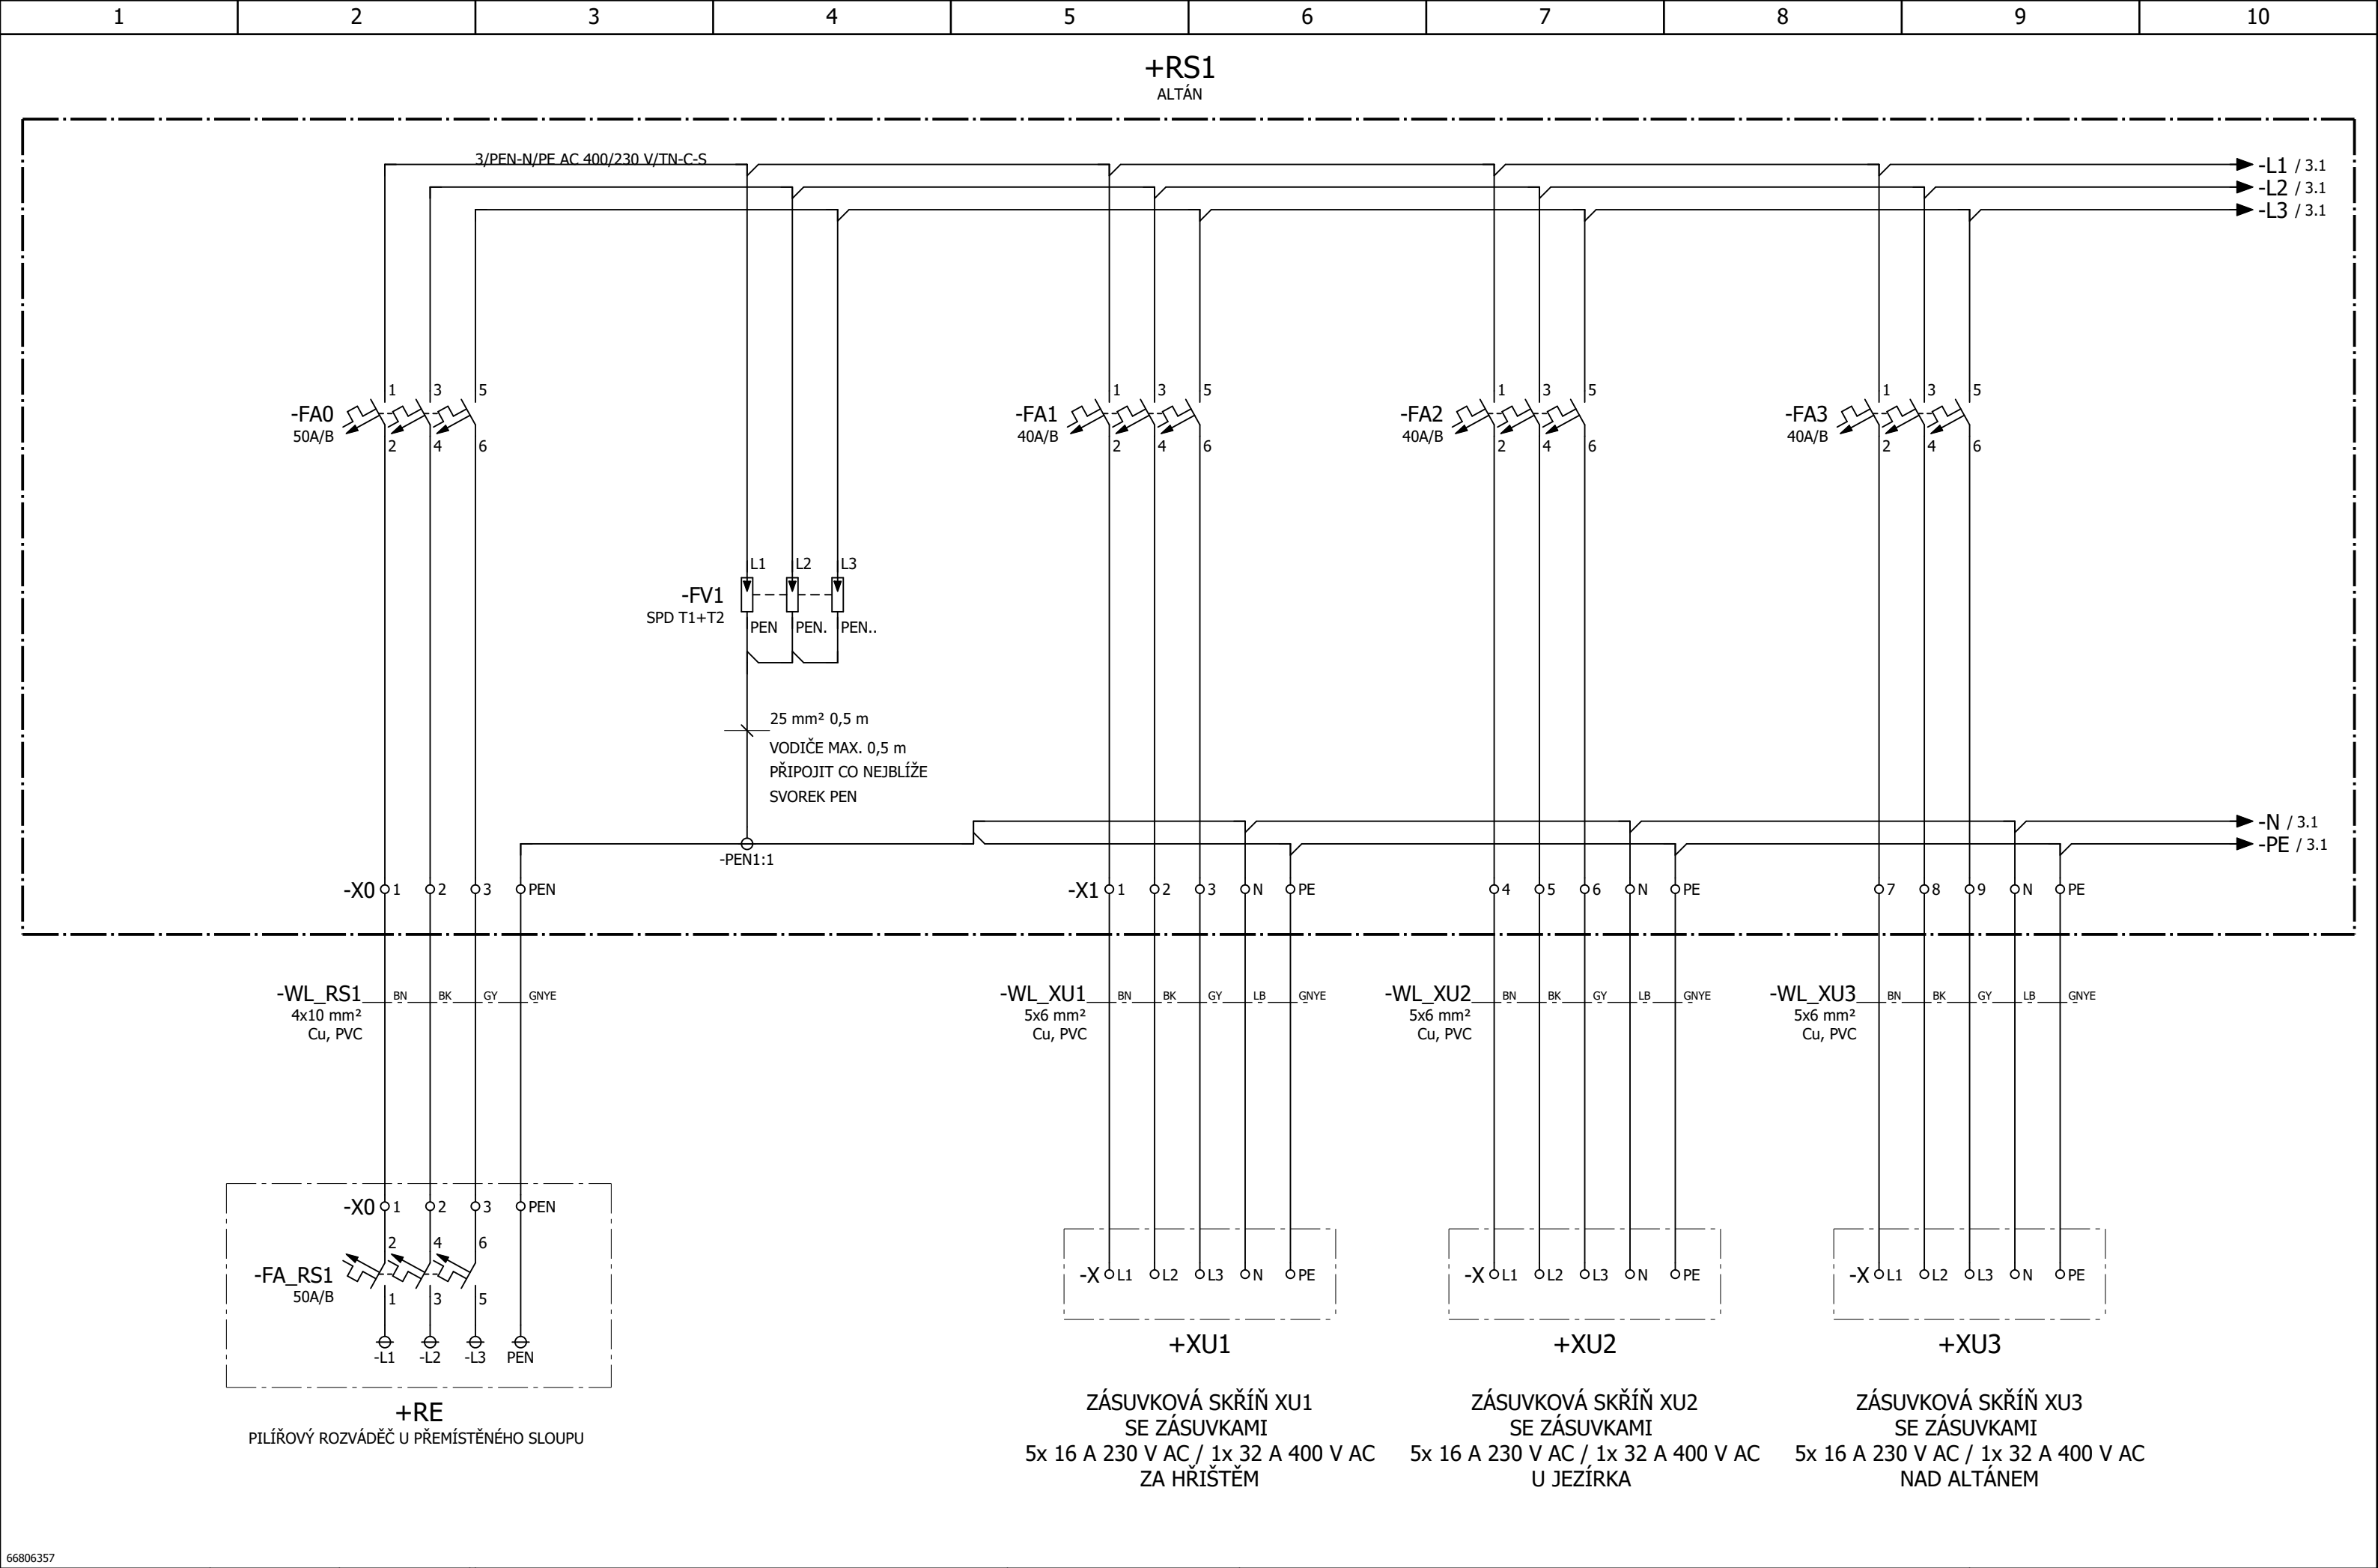


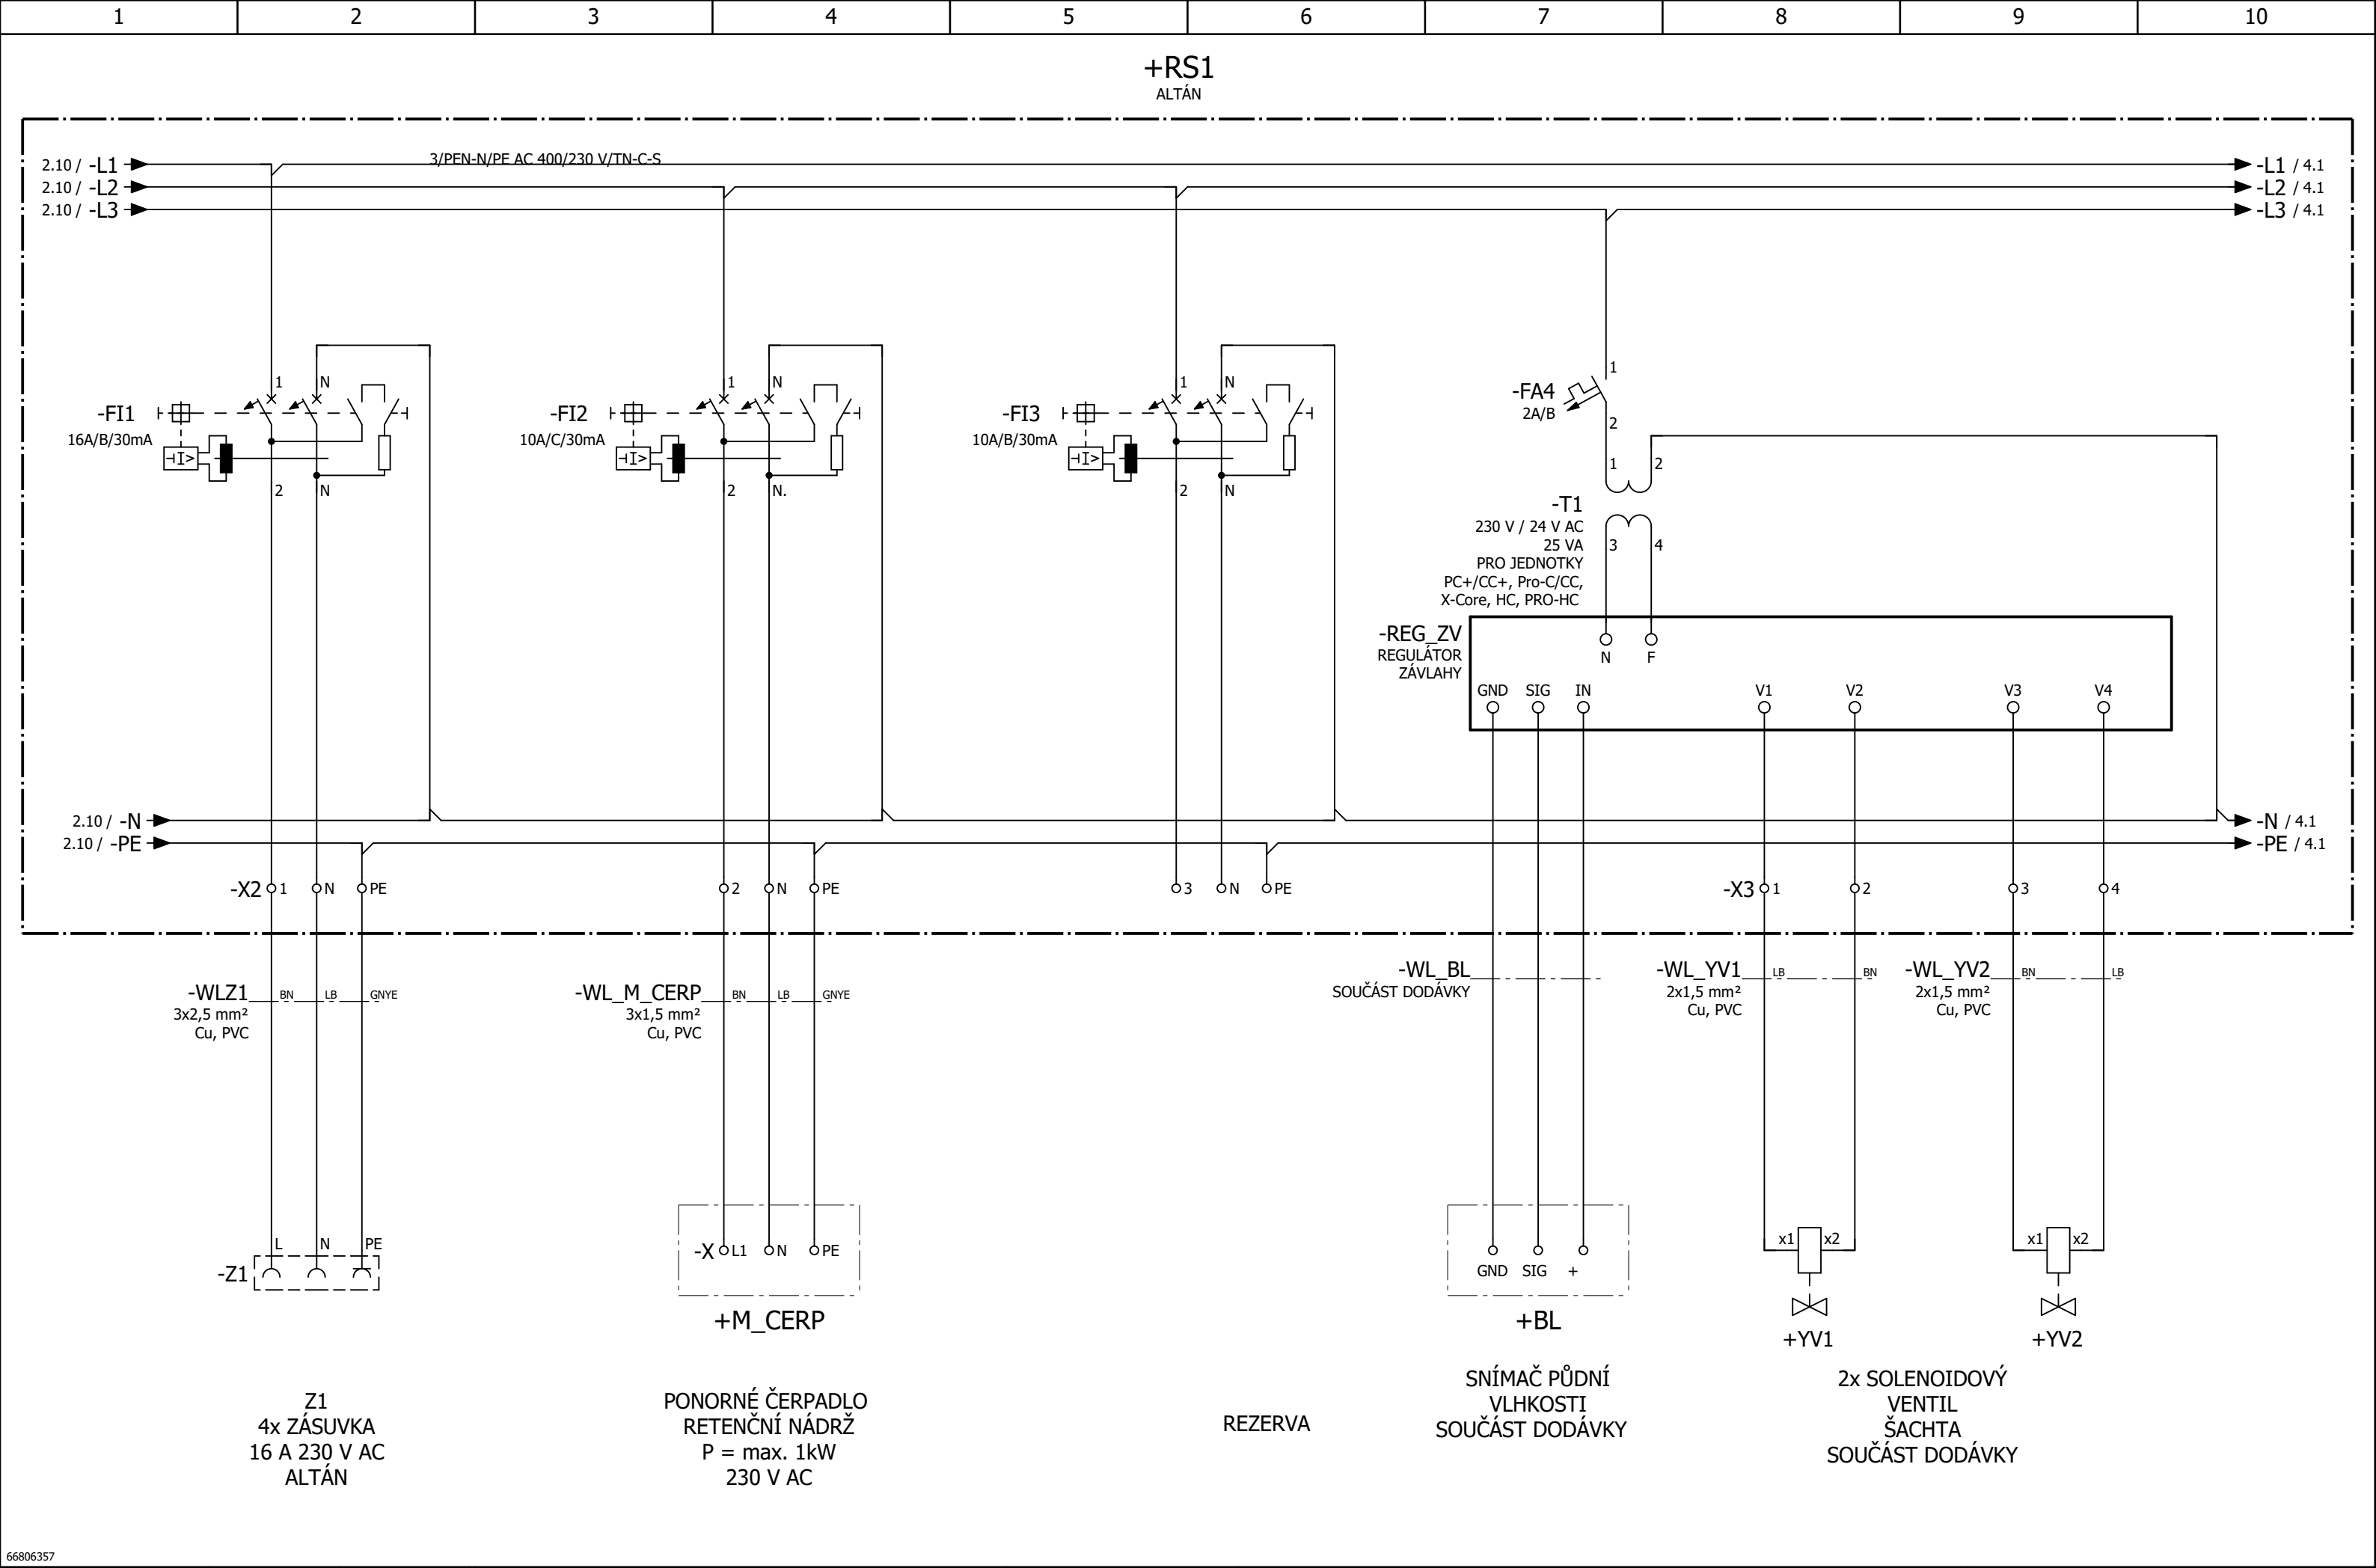

66806357			Obecní úřad Vělopolí		EPLAN P8		TŘINECKÁ PROJEKCE TP a.s.		Název výkresu:		=	
			Úprava parku ve Vělopolí						Rozváděč RS1 (Altán)		+ RS1	
			D3. Elektro část						Vývody - 1f zásuvky, čerpadlo, regulace závlahy		TP-4-265-25	
ZMĚNA:			JMÉNO:		DATUM:		ZPRACOVAL: Pavlína Chmielová		DATUM: 28.04.2025		STRANA: 3	
											LIST/LISTŮ: 4 / 7	



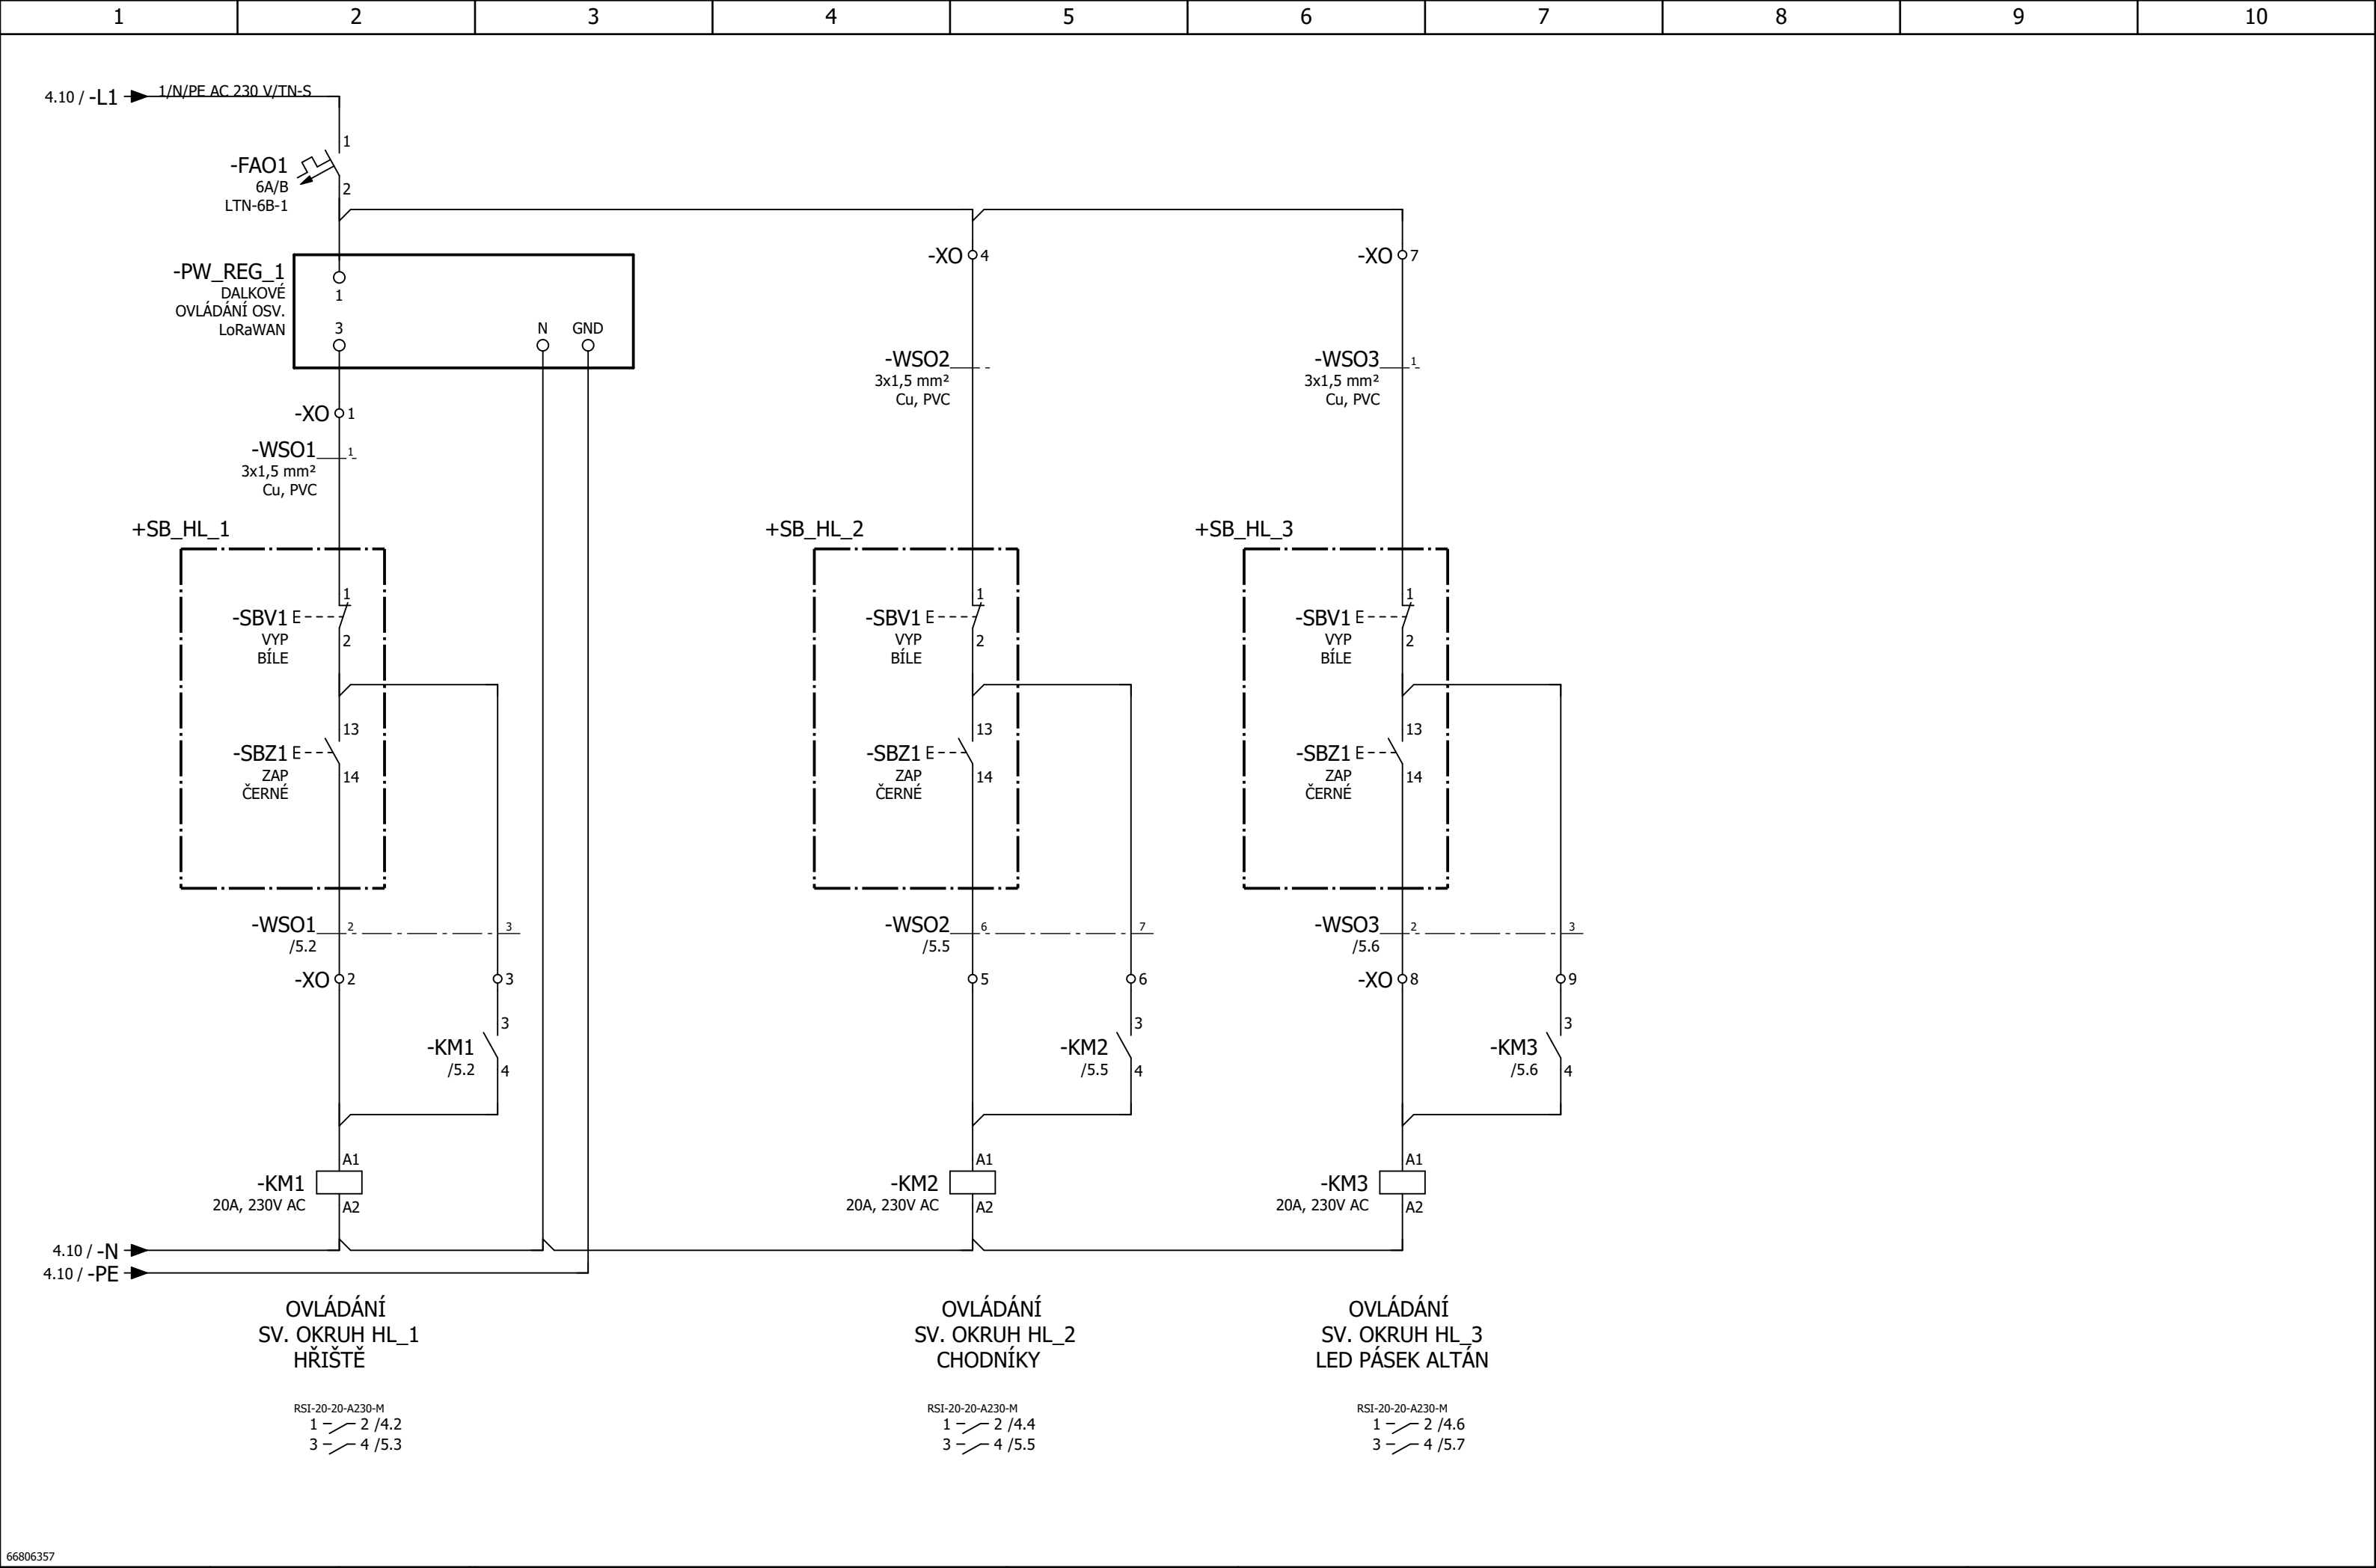

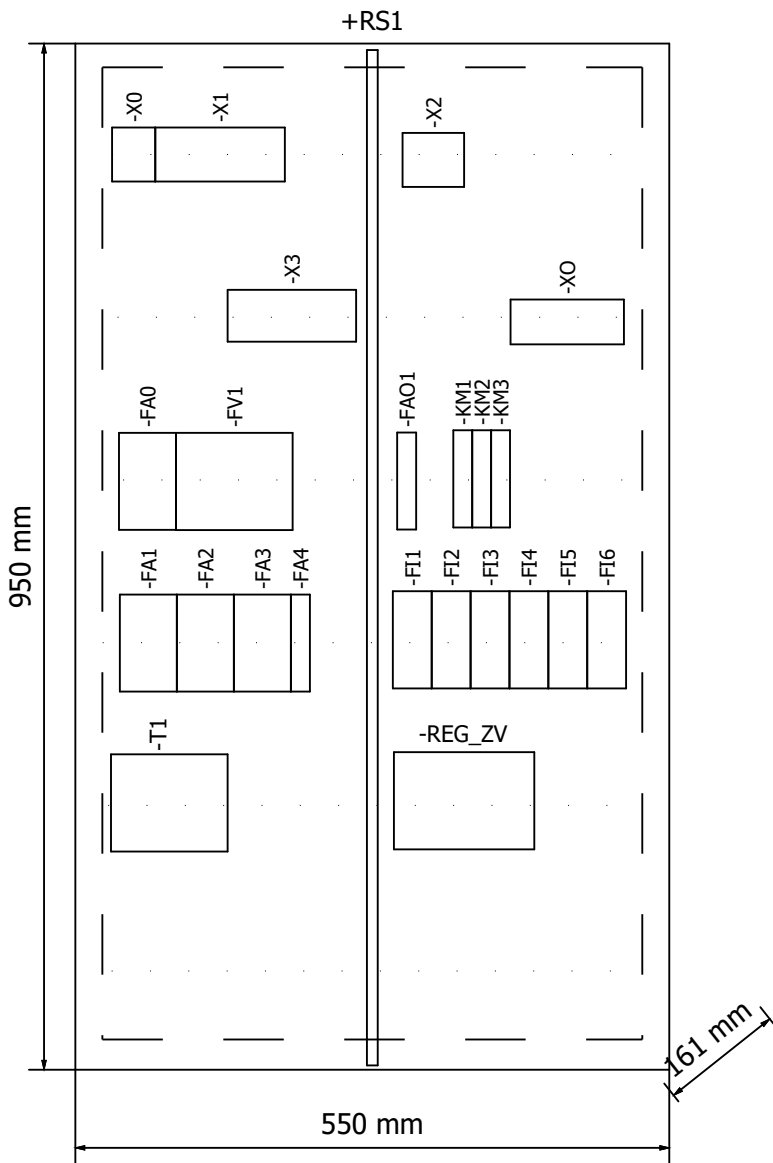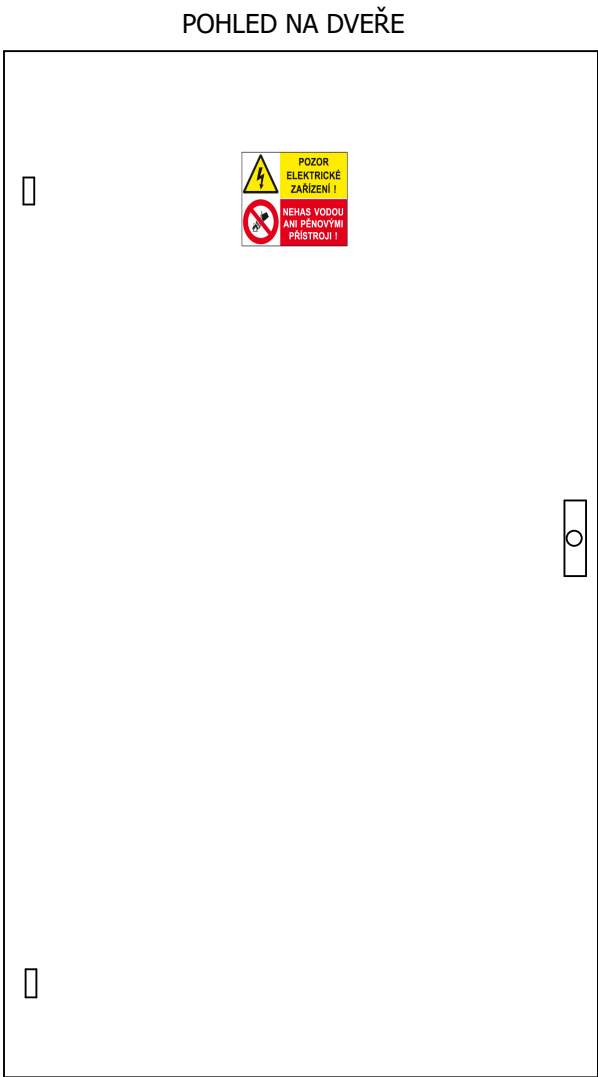

ROZVÁDĚČ

OZNAČENÍ: RS1
ROZMĚRY: 950 x 550 x 161 (v x š x h)
PŘÍSTUP: ZEPŘEDU
NAPOJENÍ/VÝVODY: SHORA/NAHORU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3/PEN-N/PE AC 400/230 V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, KRYTÍM
OCHRANA PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE

VNĚJŠÍ Vlivy

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

66806357